
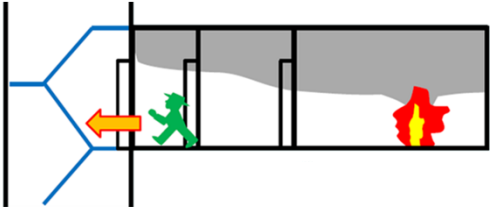
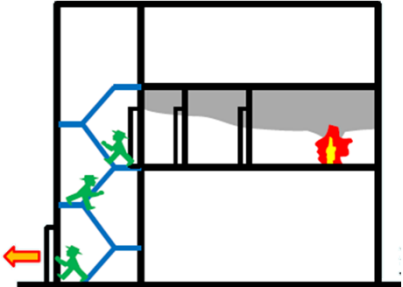


検証法の種類

引用「国土交通省」

名称	<p style="text-align: center;">区画 避難検証法 (令第128条の6)</p>	<p style="text-align: center;">階 避難検証法 (令第129条)</p>	<p style="text-align: center;">全館 避難検証法 (令第129条の2)</p>
イメージ			
検証単位	<p>1つの階の区画された部分 (準耐火構造の床・壁、防火設備で区画された部分)</p>	<p>建築物の階</p>	<p>建築物全体</p>
検証ルート	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">B</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">B2</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">C</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">B</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">B2</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">C</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">B</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">B2</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; width: 40px; height: 40px; text-align: center;">C</div> </div>

適用除外項目

排煙と内装のみ適用除外可能

引用「国土交通省」

政令条項(現行)			区画	階	全館
第112条	第5項	高層区画			○
	第9項	竪穴区画			○
	—	竪穴区画(新設)			○
	第12項	異種用途区画			○
第119条		廊下の幅		○	○
第120条		直通階段への歩行距離		○	○
第123条	第1項第1号	屋内避難階段の階段室の構造			○
	第1項第6号	屋内避難階段の階段に通ずる出入口の構造			○
	第2項第2号	屋外避難階段の階段に通ずる出入口の構造			○
	第3項第1号	特別避難階段の付室の設置		○	○
	第3項第2号	特別避難階段の付室の構造		○	○
	第3項第3号	特別避難階段の階段室、付室等の構造			○
	第3項第10号	特別避難階段の付室・階段室に通ずる出入口の構造		○(※2)	○
	第3項第12号	特別避難階段の付室の面積		○	○
第124条	第1項第1号	物販店舗の避難階段の幅			○
	第1項第2号	物販店舗の避難階段への出入口の幅		○	○
第125条	第1項	階段から屋外への出口への歩行距離			○
	第3項	劇場等の屋外への出口の戸			○
第126条の2		排煙設備の設置	○	○	○
第126条の3		排煙設備の構造	○	○	○
第128条の5(※1)		内装制限	○	○	○

※1 第2項(階数3以上・延べ面積500㎡超の建築物)、第6項(調理室等)、第7項(適用除外)、階段に係る部分を除く。
 ※2 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。

(○は適用除外を表す)

検証ルート

